


1.2.4. ESCALES ADAPTADES

- L'amplada útil de pas ha de ser d'1,20 m com a mínim
- Els graons han de tenir una estesa mínima de 30 cm i una alçada màxima de 16 cm i en escales en projecció corba en planta o no recta hi ha d'haver una dimensió mínima d'estesa de 30 cm comptada a 40 cm de la cara interior.
- El nombre de graons seguits sense replà intermedi ha de ser com a màxim 12 unitats.
- Els replans intermedis han de tenir una llargada mínima en la direcció de circulació d'1,20 m.
- L'estesa s'ha d'acabar superficialment amb material no lliscant
- No es presentarà discontinuïtat entre l'estesa i alçada en la seva unió.
- Les escales han de disposar de baranes que poden ser utilitzades en els dos sentits de circulació.
- Els passamans de l'escala han d'estar situats a una alçada entre 0,90 m a 0,95 m en replans i 0,80 m a 0,85 m en el ram de graons, i tenen un disseny anatòmic que permet d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó




de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels paraments verticals. Els passamans s'han de prolongar 0,30 m com a mínim més enllà dels extrems a l'acabament de cada tram d'escala. El punt d'inflexió del passamà ha de coincidir amb l'inici del tram d'escala.

- L'inici i el final d'una escala se senyalitzen amb paviment diferenciat de la resta i disposen d'un nivell d'il·luminació durant la nit de 10 lux com a mínim.
- Els espais existents sota les escales han d'estar protegits de manera que evitin possibles accidents a persones amb visió parcial o ceguesa.

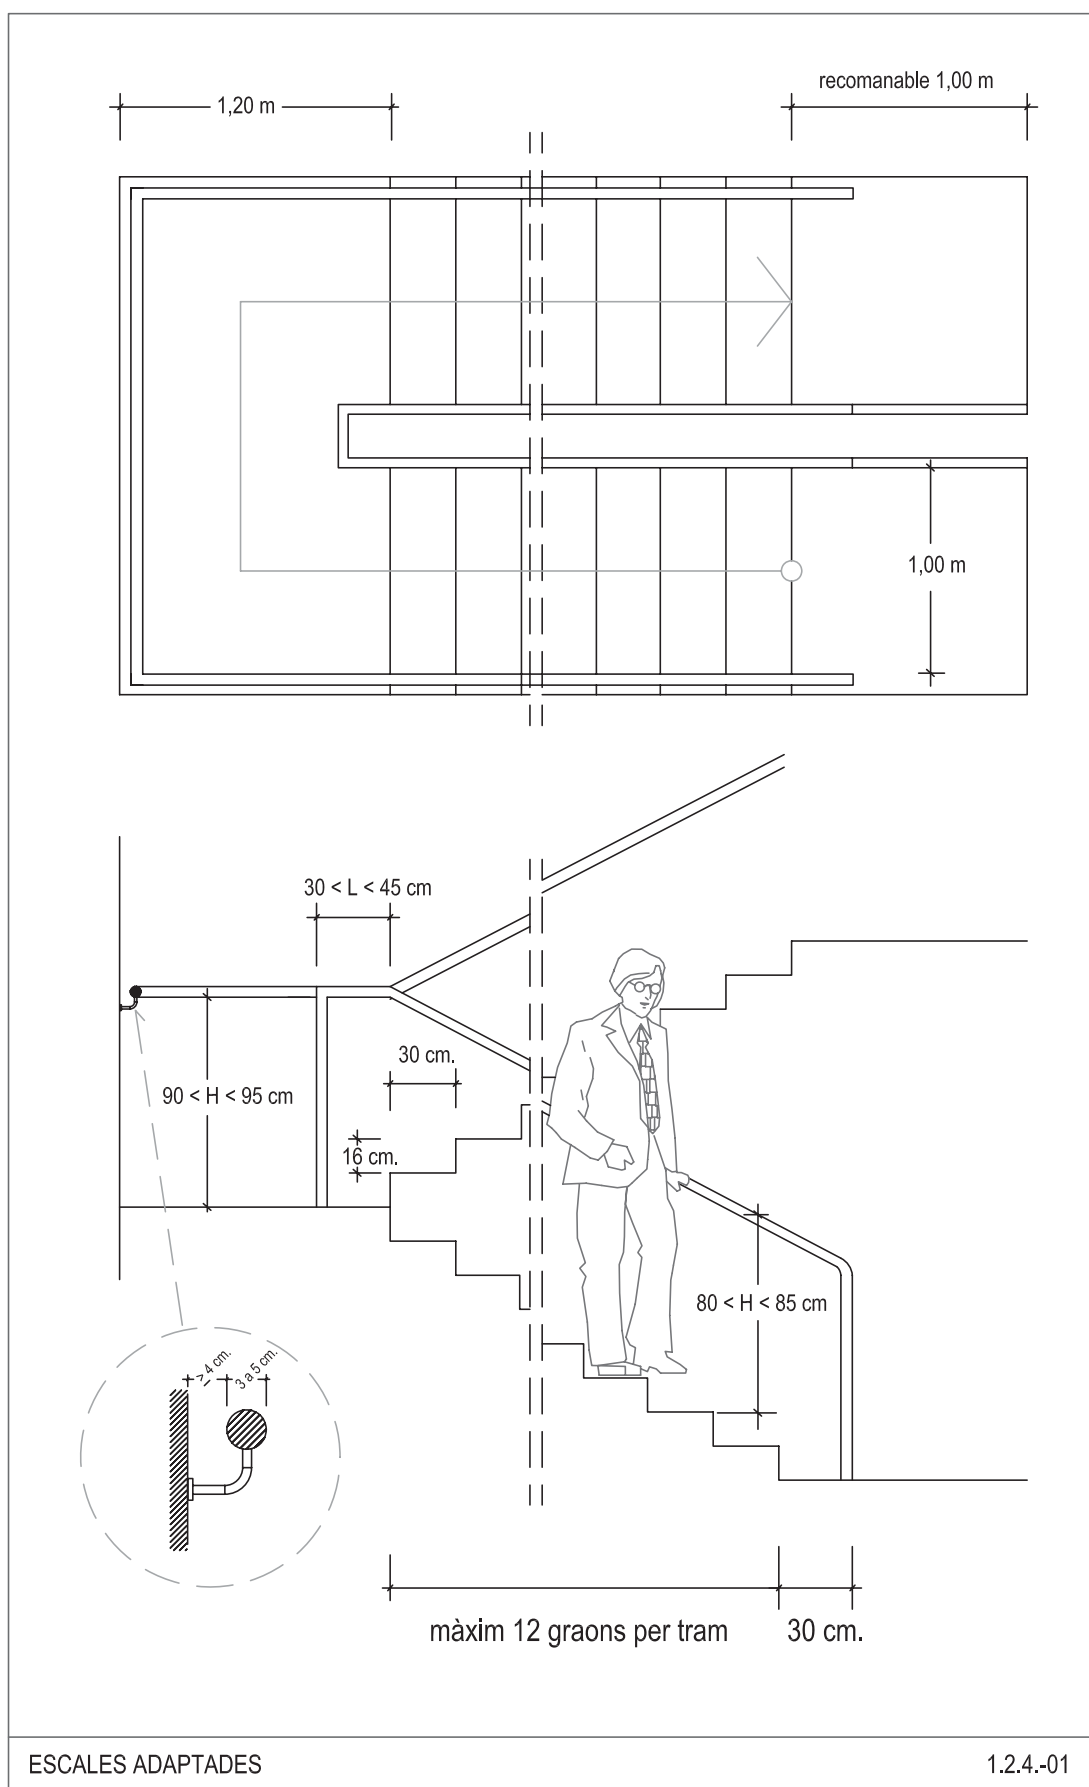


1.2.5. RAMPES ADAPTADES

- L'amplada útil de pas serà de 0.90 m com a mínim
- Pendants longitudinals:
 - Trams de menys de 3 m de llargada 12% de pendent màx. (recomanable 10%)
 - Trams entre 3 i 10 m de llargada 10% de pendent màx. (recomanable 8%)
 - Trams de més de 10 m de llargada 8% de pendent màx. (recomanable 6%)
- S'admet un pendent transversal màxim d'un 2%
- El paviment de les rampes ha de ser dur, no lliscant i sense reguixos diferents als propis del gravat de les peces.
- La llargada de cada tram de rampa ha de ser com a màxim de 20 . En la unió de trams de diferent pendent s'han de col·locar replans intermedis.
- Els replans intermedis tenen una llargada mínima en la direcció de circulació d'1,50.
- A l'inici i final de cada tram de rampa hi ha un replà d'1,50 m de llargada com a mínim.
- Quan entre la rampa i la zona adjacent hi ha un desnivell igual o superior a 0,20 m es disposarà un element de protecció longitudinal amb una alçada de 10 cm per sobre del paviment de la rampa.
- Les rampes disposaran de baranes a ambdós costats a una alçada, amb el passamà a una alçada entre 0,90 m a 0,95 m.
- Els passamans de la rampa tindran un disseny anatòmic que permeti d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionament equivalent a la d'un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels paraments verticals.
- L'inici i el final d'una rampa se senyalitza amb paviment diferenciat de la resta i disposa d'un nivell d'il·luminació mínim de 10 lux durant la nit.

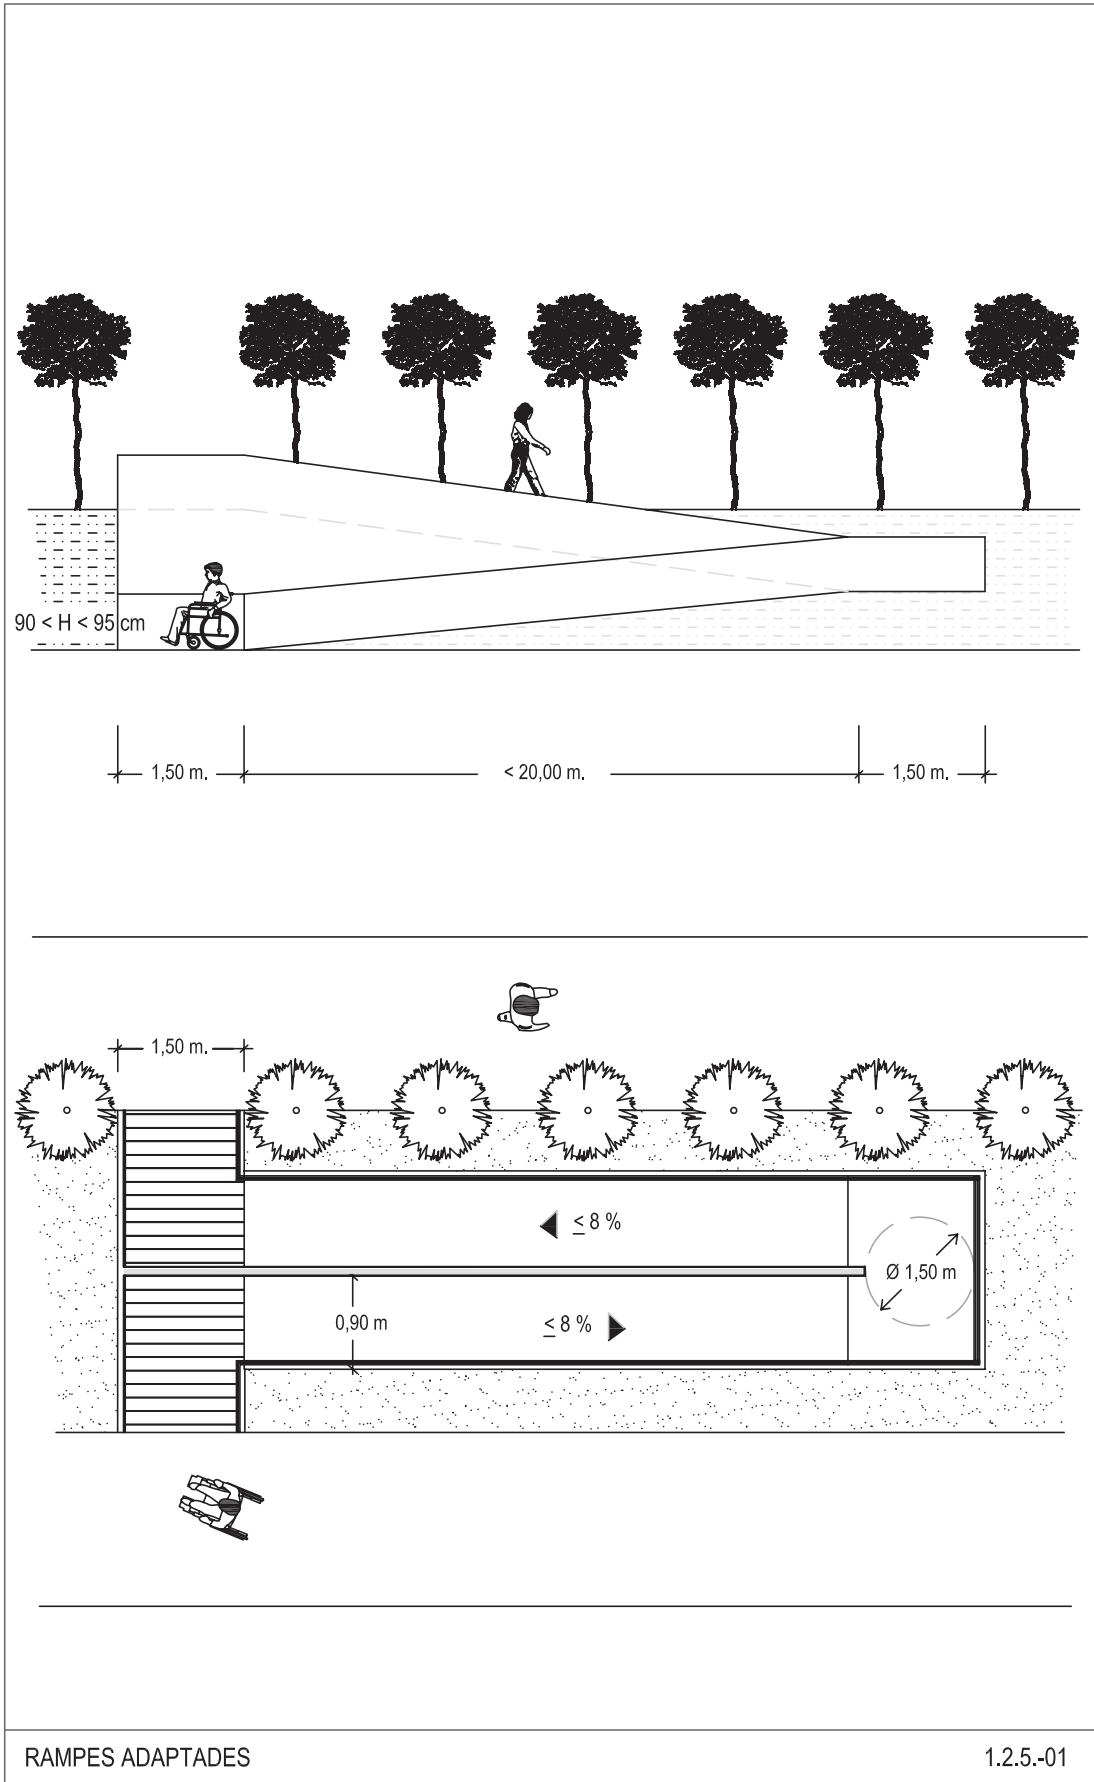

Pendent longitudinal

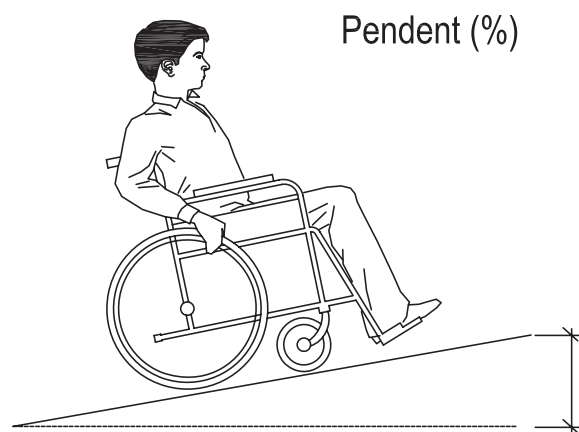

PENDENTS:

- codi accessibilitat -


- CTE DB-SUA 1 -

tram ≤ 3 m de llargada $P \leq 12\%$ // $P 10\%$ màx si $L < 3$ m

tram entre 3 i 10 m de llargada $P \leq 10\%$ // $P 8\%$ màx si $L < 6$ m


tram més de 10 m de llargada $P \leq 8\%$ // $P 6\%$ màx resta casos

Pendent transversal

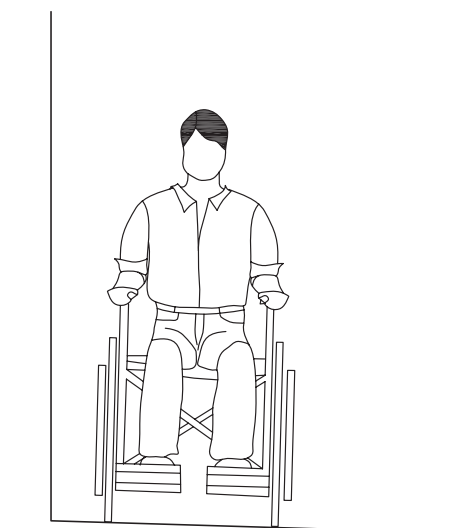


Pendent $\leq 2\%$

Protecció lateral

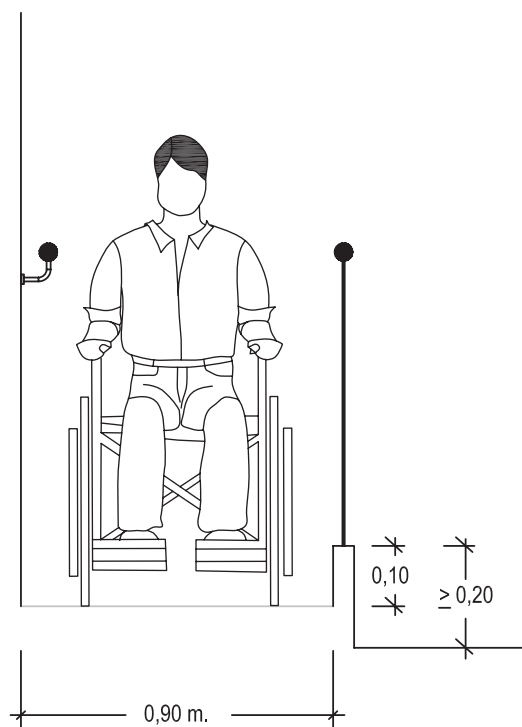


Passamans

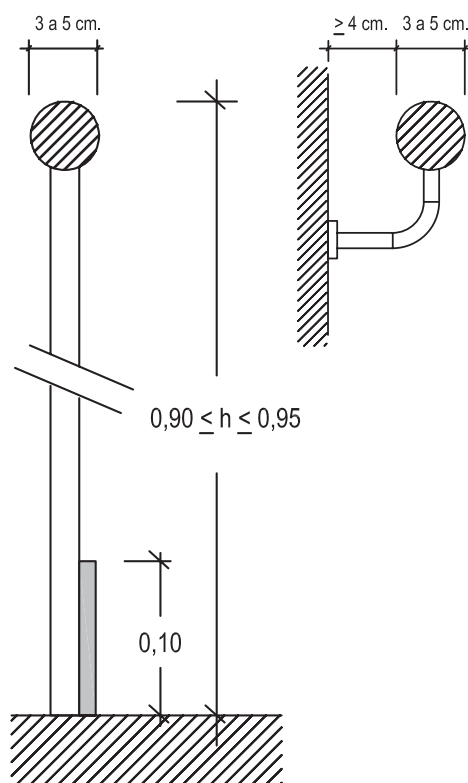

1.2.6. ASCENSOR ADAPTAT


- Las dimensions de la cabina han de ser com a mínim d'1,40 en el sentit de l'accés i d'1,10 m en el sentit perpendicular.
- Ha de disposar de passamans a una alçada entre 0,90 m i 0,95 m. Els passamans de l cabina tindran un disseny anatòmic que permeti d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm i separat, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals.
- Les botoneres, tant de cabina com de replà, s'han de col·locar entre 1,00 m i 1,40 m d'alçada respecte del terra. Les botoneres han de tenir la numeració en braille o en relleu.
- Les portes de la cabina i del recinte han de ser automàtiques, d'una amplada mínima de 0,80 m, i davant d'elles es podrà inscriure un cercla d'un diàmetre d'1,50 m.
- Al costat de la porta de l'ascensor i a cada planta i ha d'haver un número en alt relleu que identifiqui la planta, amb un dimensió mínima de 10 x 10 cm i a una alçada d'1,40 m des del terra.

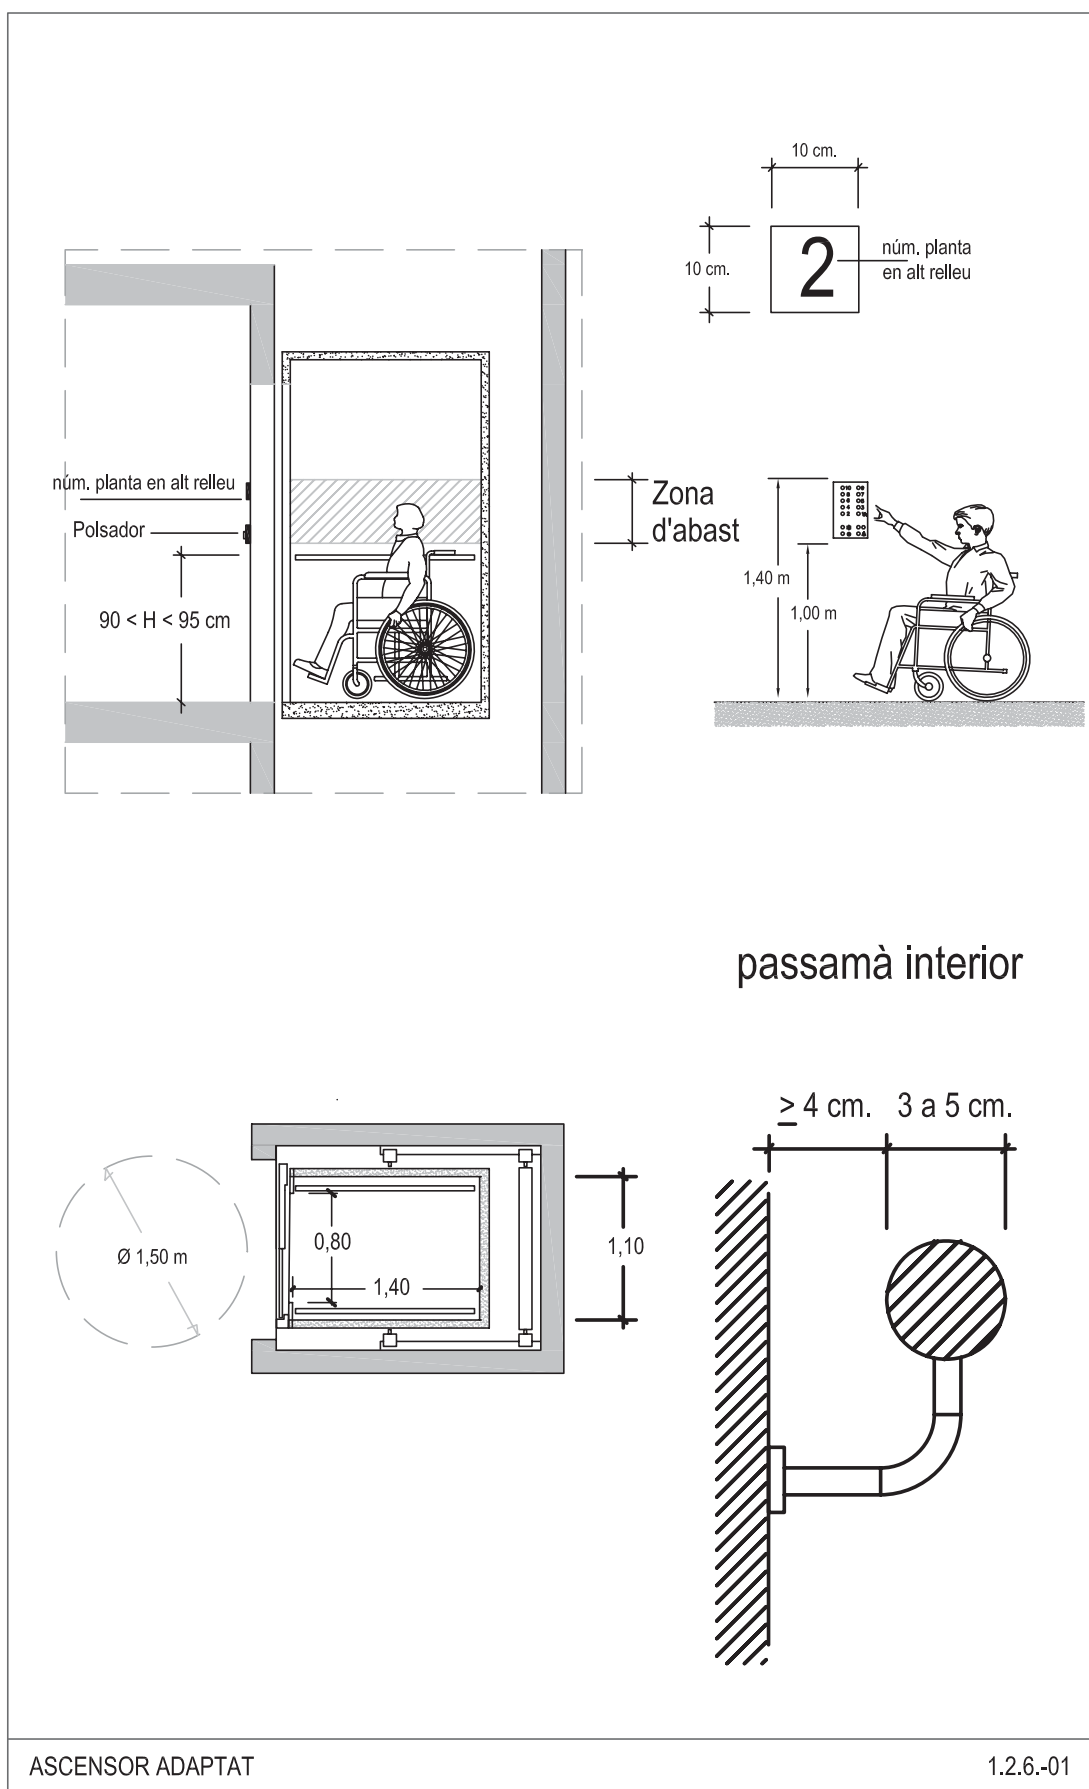


1.2.7. APARCAMENT ADAPTATS

- Les dimensions mínimes per al vehicle son de 3,30 m x 4,50 m en bateria i 2,00 m x 4,50 m en línia.
- Disposarà d'un espai d'apropament que pot ser compartit i que permet la inscripció d'un cercle de diàmetre 1,50 m davant la porta del contactor.
- En aparcaments en bateria, aquest espai pot coincidir un màxim de 20 cm amb l'amplada de la plaça. L'espai d'apropament ha d'estar comunicat amb un itinerari de vianants adaptat.
- Les places d'aparcament i l'itinerari d'accés a la plaça se senyalitzen conjuntament amb el símbol d'accessibilitat a terra i un senyal vertical en u lloc visible, amb la inscripció "reservat a persones amb mobilitat reduïda".



Plaça adaptada en bateria

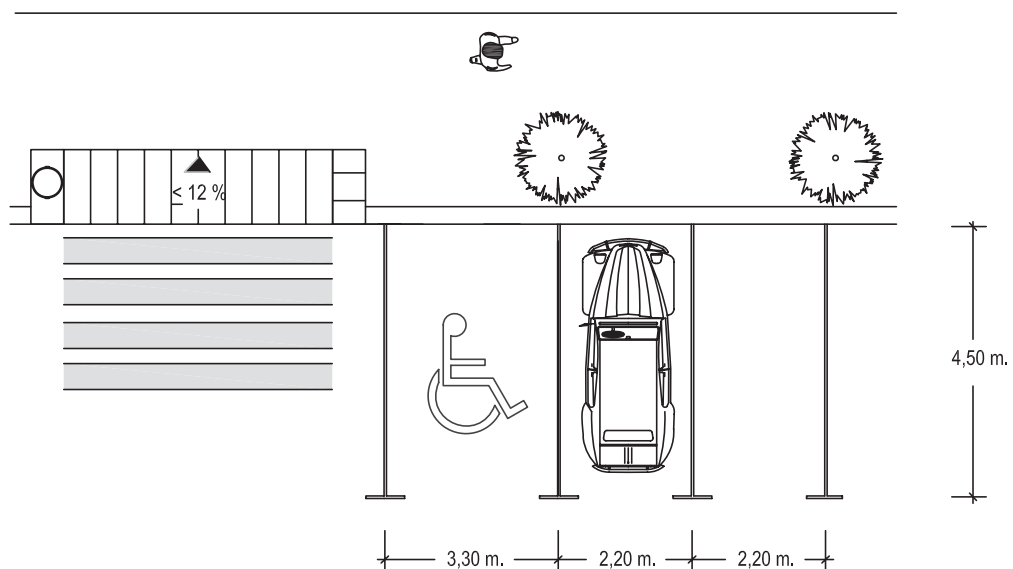


Plaça adaptada en filera

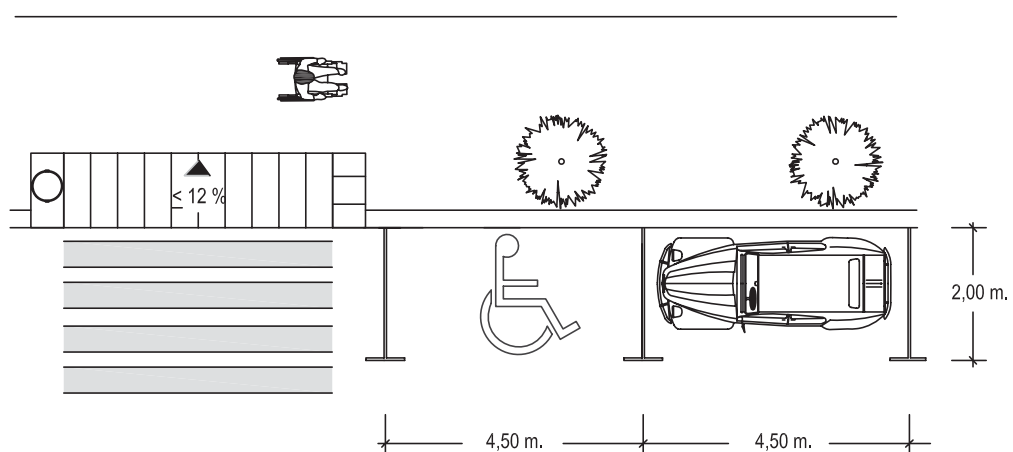

Espai d'apropament compartit

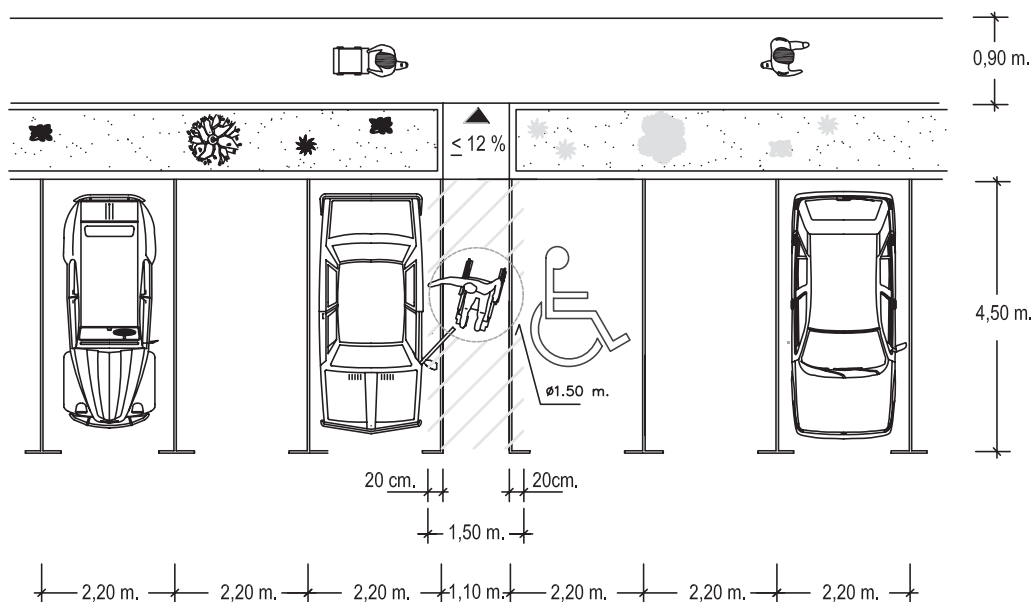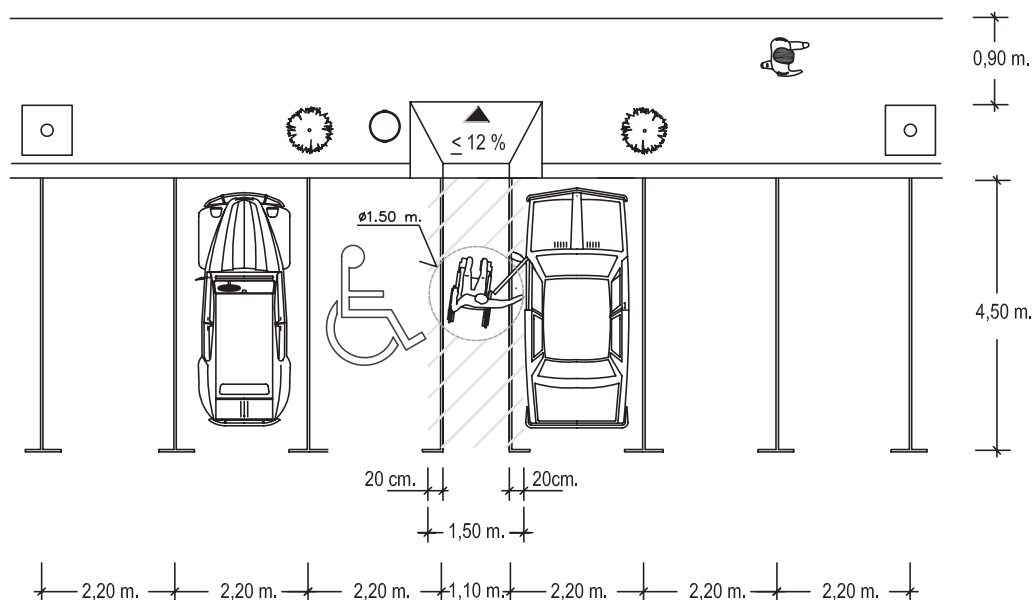

Exemple de plaça adaptada en semi-bateria

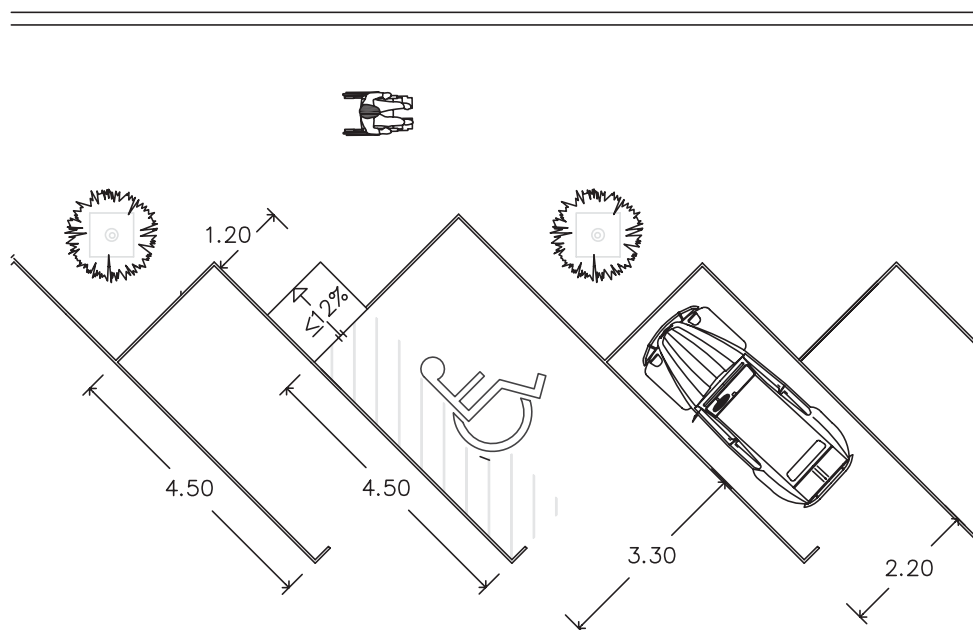

Exemple de plaça adaptada en filera

