

K




GRAN DESNIVELL




PARÀMETRES DE REFERÈNCIA: DIFICULTAT DE SALVAR DESNIVELLS

K.4 -- RAMPA: Pendent longitudinal

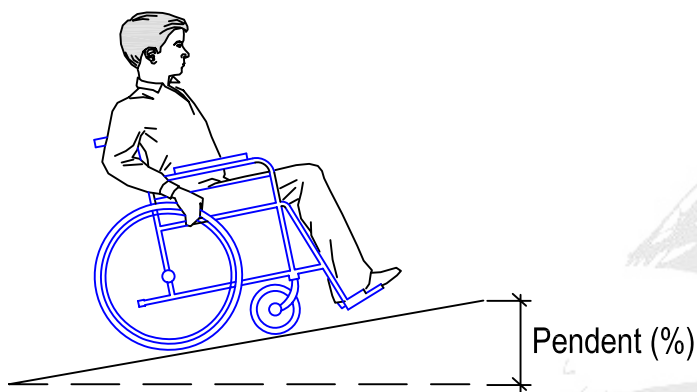

PENDENTS:	- codi accessibilitat -	- CTE DB-SUA 1 -
tram ≤ 3 m de llargada	$P \leq 12\%$ // $L < 3$ m	$P 10\%$ màx.
tram entre 3 i 10 m de llargada	$P \leq 10\%$ // $L < 6$ m	$P 8\%$ màx.
tram més de 10 m de llargada	$P \leq 8\%$ // $L < 10$ m	$P 6\%$ màx.

K.5 -- RAMPA: Pendent transversal

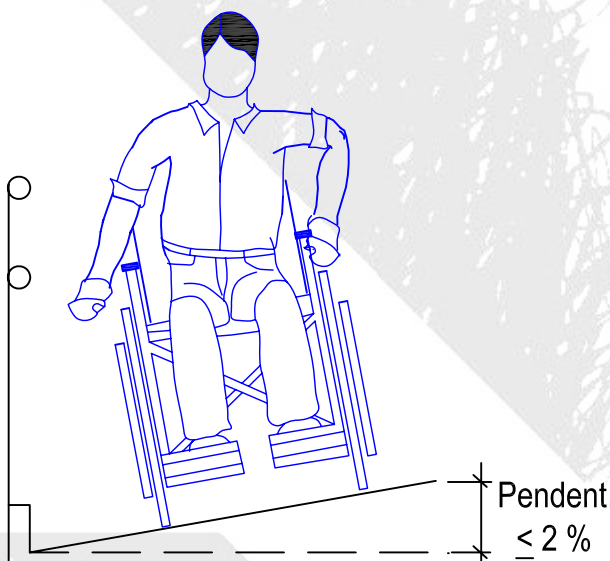

Col·locar vorada protecció lateral $h \geq 5$ cm
si es necessari que hi hagi barana

K.6 -- RAMPA: Altres consicions

1. Paviment NO lliscant.
2. Amplada segons A + 10 %
3. Àrea de maniobra segons B, C i D a replà.
4. Baranes a ambdós costats amb passamà segons L
5. Element de protecció longitudinal de $h \geq 10$ cm. per sobre del terra.
6. Llargada de cada tram de rampa ≤ 20 m.
7. Unió de trams de diferent pendent replà intermedi $L \geq 1,50$ m (direcció circulació)
8. Inici i final de cada tram hi haurà replà $L \geq 1,50$ m